

Ingenieurbüro Schwark
UWB

Wärmebrückenberechnung Dachfenster Brüstung / Sturz

Die Marke DeltaUWB stellt einen besonderen Bezug zur detaillierten Wärmebrückenberechnung her. Die detaillierte Wärmebrückenberechnung ist in vielen Projekten eine hervorragende Möglichkeit, mit geringen Planungshonoraren Baukosten zu senken.

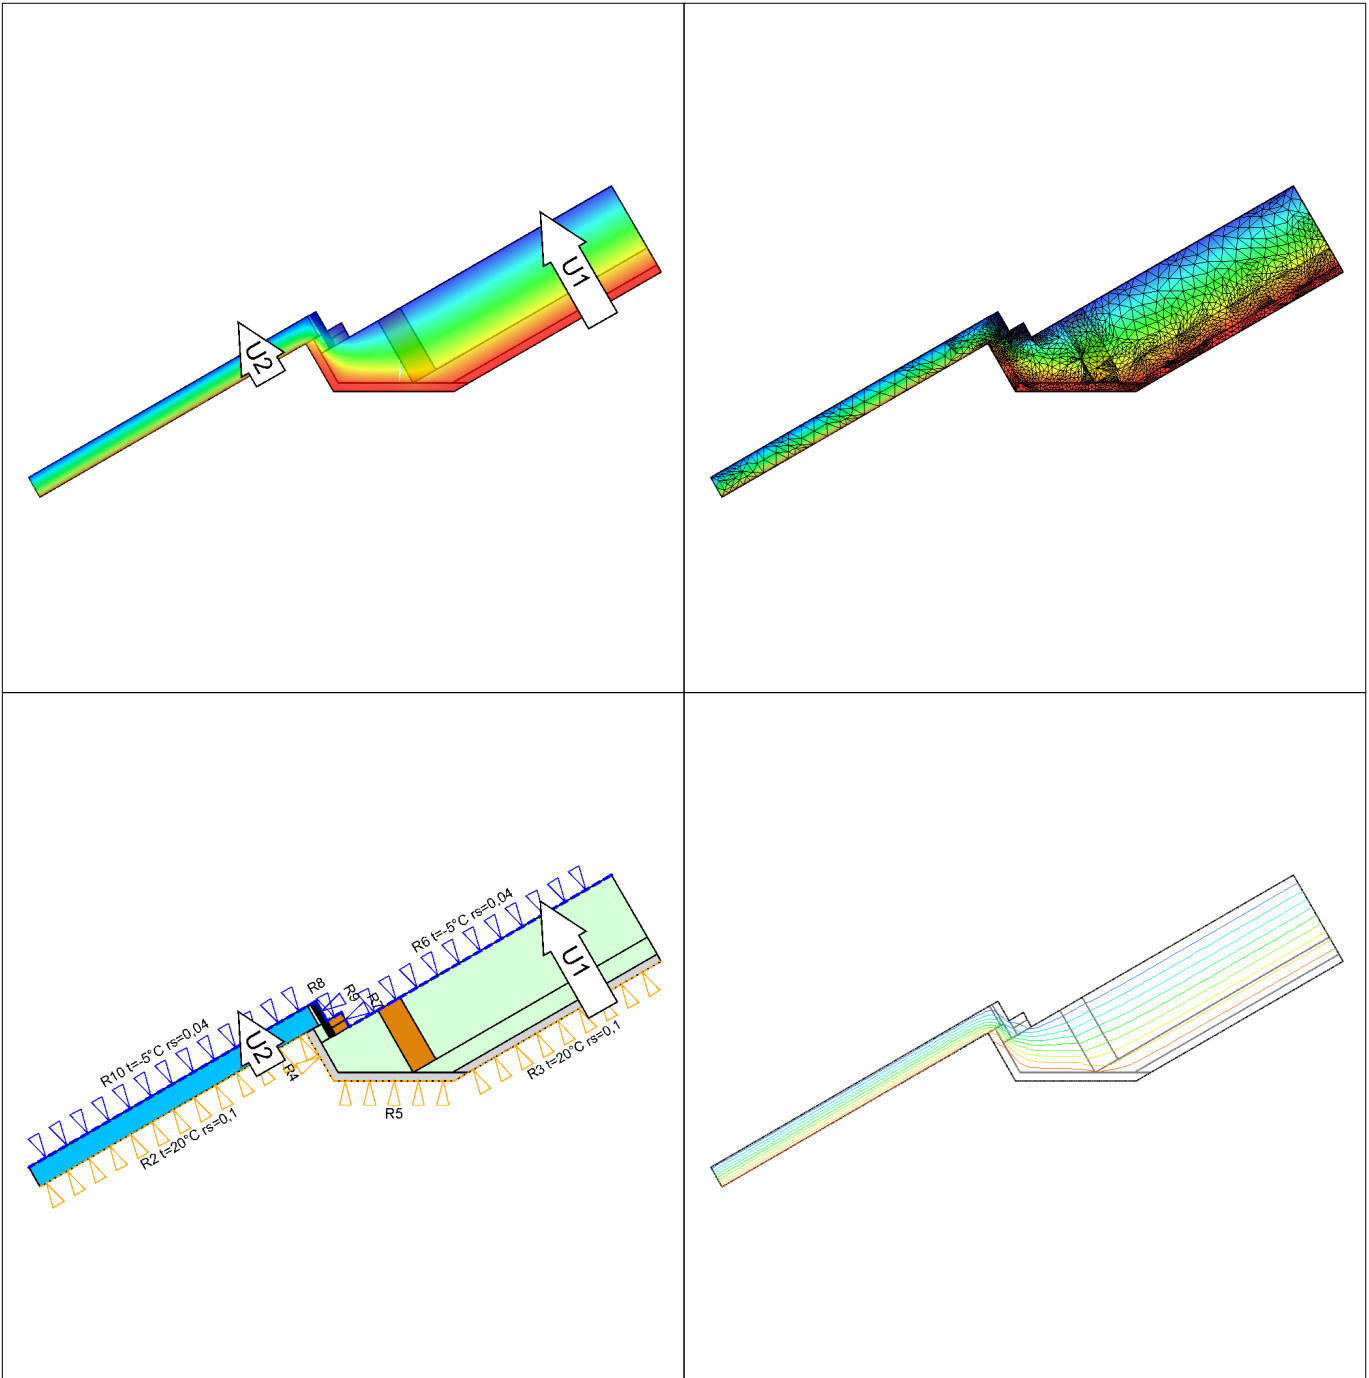
Wir als Ingenieurbüro Schwark haben drei wesentliche Kunden. Zum einen Bauherren, die ein Wohn- oder Nichtwohngebäude kaufen, bauen oder sanieren möchten und zum anderen Planer, Architekten und andere Energieberater, die Unteraufträge an uns vergeben oder einzelne Planungsdetails an uns auslagern. Hierzu zählen bspw. die detaillierte Wärmebrückenberechnung oder die Simulation des sommerlichen Wärmeschutzes.

<https://www.deltauwb.de/waermebrueckenberechnung/>

Psi-Therm 2D

Datum: 7.1.2019

Wärmebrückenberechnung (ψ -Wert)



Nr.	Name	Länge	U-Wert	Korrekturfaktor
U1	U1	1,000 m	0,12 W/(m²K)	F_e (1,00)
U2	U2	1,000 m	1,00 W/(m²K)	F_e (1,00)

Wärmebrückenverlustkoeffizient

$$\Psi = +0,086 \text{ W/(mK)}$$

Psi-Therm 2D

Datum: 7.1.2019

Materiallegende:

	Name	Lambda
	Beiblatt 2 - Dämmung	0,040 W/(mK)
	Beiblatt 2 - Holz	0,130 W/(mK)
	Dämmzarge	0,096 W/(mK)
	DIN Fenster mit $U_w=1$ [W/(mK)] (d=7cm)	0,081 W/(mK)
	Gipskarton nach DIN 18180	0,250 W/(mK)
	Mineralische und pflanzliche Faserdämmstoffe (WLG 035)	0,035 W/(mK)

Randbedingungen und Wärmeströme:

Nr	Temp	Rsi/Rse	Länge	Wärmestrom
R 1	--	--	0,53 m	--
R 2	20,00 °C	0,10	0,95 m	23,800 W/m
R 3	20,00 °C	0,10	0,73 m	2,173 W/m
R 4	20,00 °C	0,10	0,17 m	2,273 W/m
R 5	20,00 °C	0,10	0,37 m	1,824 W/m
R 6	-5,00 °C	0,04	0,93 m	-3,968 W/m
R 7	-5,00 °C	0,04	0,05 m	-0,492 W/m
R 8	-5,00 °C	0,04	0,05 m	-0,619 W/m
R 9	-5,00 °C	0,04	0,07 m	-0,814 W/m
R 10	-5,00 °C	0,04	1,02 m	-24,177 W/m

Berechnung des thermischen Leitwertes L2D für 2 Temperatur-Randbedingungen

Leitwert L2D	+1,20281 W/mK
Psi-Wert	+0,08563 W/mK

Psi-Therm 2D

Datum: 7.1.2019

Eingabedaten - Materialbereiche


Bild	Name	Lambda	
	M1 Beiblatt 2 - Holz	0,130 W/(mK)	
Name	Nr	X	Y
Kontur	1	-0,08 m	-0,03 m
	2	-0,15 m	-0,07 m
	3	-0,04 m	-0,26 m
	4	+0,03 m	-0,22 m
Kontur	1	-0,26 m	-0,08 m
	2	-0,31 m	-0,10 m
	3	-0,29 m	-0,12 m
	4	-0,25 m	-0,10 m
Kontur	1	-0,25 m	-0,10 m
	2	-0,29 m	-0,12 m
	3	-0,28 m	-0,15 m
	4	-0,24 m	-0,12 m


Bild	Name	Lambda	
	M2 Dämmzarge	0,096 W/(mK)	
Name	Nr	X	Y
Kontur	1	-0,34 m	-0,04 m
	2	-0,36 m	-0,05 m
	3	-0,30 m	-0,16 m
	4	-0,28 m	-0,15 m



Bild	Name	Lambda	
	M3 Mineralische und pflanzliche Faserdämmstoffe (WLG 035)	0,035 W/(mK)	
Name	Nr	X	Y
Kontur	1	-0,32 m	-0,11 m
	2	-0,35 m	-0,13 m
	3	-0,33 m	-0,17 m
	4	-0,30 m	-0,16 m
Kontur	1	+0,68 m	+0,15 m
	2	-0,04 m	-0,26 m
	3	+0,08 m	-0,26 m
	4	+0,71 m	+0,10 m
Kontur	1	+0,57 m	+0,34 m
	2	-0,08 m	-0,03 m
	3	+0,03 m	-0,22 m
	4	+0,68 m	+0,15 m
Kontur	1	-0,15 m	-0,07 m
	2	-0,33 m	-0,17 m
	3	-0,27 m	-0,26 m
	4	-0,04 m	-0,26 m

Bild	Name	Lambda	
	M4 Beiblatt 2 - Dämmung	0,040 W/(mK)	
Name	Nr	X	Y
Kontur	1	-0,36 m	-0,05 m
	2	-0,37 m	-0,06 m
	3	-0,33 m	-0,12 m
	4	-0,32 m	-0,11 m

Psi-Therm 2D

Datum: 7.1.2019

Eingabedaten - Materialbereiche



Bild	Name	Lambda	
	M5 DIN Fenster mit $U_w=1$ [W/(mK)] (d=7cm)	0,081 W/(mK)	
Name	Nr	X	Y
Kontur	1	-0,37 m	-0,06 m
	2	-1,23 m	-0,55 m
	3	-1,19 m	-0,61 m
	4	-0,33 m	-0,12 m

Bild	Name	Lambda	
	M6 Gipskarton nach DIN 18180	0,250 W/(mK)	
Name	Nr	X	Y
Kontur	1	-0,35 m	-0,13 m
	2	-0,37 m	-0,14 m
	3	-0,29 m	-0,29 m
	4	+0,08 m	-0,29 m
	5	+0,13 m	-0,26 m
	6	-0,27 m	-0,26 m
Kontur	1	+0,71 m	+0,10 m
	2	+0,08 m	-0,26 m
	3	+0,13 m	-0,26 m
	4	+0,72 m	+0,08 m

Eingabedaten - Randbereiche

Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R2 Dachfenster	+20,00 °C	0,10	0,95 m
	X	Y	
Anfangspunkt	-1,19 m	-0,61 m	
Endpunkt	-0,37 m	-0,14 m	

Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R3 Innen beheizt - Wärmestrom nach oben	+20,00 °C	0,10	0,73 m
	X	Y	
Anfangspunkt	+0,08 m	-0,29 m	
Endpunkt	+0,72 m	+0,08 m	

Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R4 Innen beheizt - Wärmestrom nach oben	+20,00 °C	0,10	0,17 m
	X	Y	
Anfangspunkt	-0,37 m	-0,14 m	
Endpunkt	-0,29 m	-0,29 m	

Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R5 Innen beheizt - Wärmestrom nach oben	+20,00 °C	0,10	0,37 m
	X	Y	
Anfangspunkt	-0,29 m	-0,29 m	
Endpunkt	+0,08 m	-0,29 m	

Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R6 Außen, Wärmestrom nach oben	-5,00 °C	0,04	0,93 m
	X	Y	
Anfangspunkt	+0,57 m	+0,34 m	
Endpunkt	-0,24 m	-0,12 m	

Psi-Therm 2D

Datum: 7.1.2019

Eingabedaten - Randbereiche

	Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R7	Außen, Wärmestrom nach oben	-5,00 °C	0,04	0,05 m
		X	Y	
Anfangspunkt		-0,24 m	-0,12 m	
Endpunkt		-0,26 m	-0,08 m	

	Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R8	Außen, Wärmestrom nach oben	-5,00 °C	0,04	0,05 m
		X	Y	
Anfangspunkt		-0,26 m	-0,08 m	
Endpunkt		-0,31 m	-0,10 m	

	Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R9	Außen, Wärmestrom nach oben	-5,00 °C	0,04	0,07 m
		X	Y	
Anfangspunkt		-0,31 m	-0,10 m	
Endpunkt		-0,34 m	-0,04 m	

	Name	Temperature	Rsi/Rse	Länge
R10	Außen, Wärmestrom nach oben	-5,00 °C	0,04	1,02 m
		X	Y	
Anfangspunkt		-0,34 m	-0,04 m	
Endpunkt		-1,23 m	-0,55 m	

Eingabedaten - U-Werte

	Name	U-Wert	Fx
U1	U1	0,12	1,00
		X	Y
		+0,52 m	-0,03 m
		Ausrichtung	
		120 °	

	Name	U-Wert	Fx
U2	U2	1,00	1,00
		X	Y
		-0,50 m	-0,21 m
		Ausrichtung	
		120 °	

Psi-Therm 2D

Datum: 7.1.2019

```
*****
PSI - WERT  BERECHNUNG
*****
NETZGENERIERUNG
Vereinigen der Wärmebrückenbereiche... fertig
Generierung der Elementzellen
    Es wurden : 841  Elementzellen erzeugt.
Topologie optimieren... fertig
E N D E :  N E T Z G E N E R I E R U N G
Zusammensetzen der Finite-Elemente-Struktur... fertig
    Anzahl der Elemente____: 1043
    Anzahl der Knoten_____: 581
S T A R T :  F I N I T E  -  E L E M E N T E  -  B E R E C H N U N G
Matrizen initialisieren...Anzahl der Knoten: 581
Zusammenbau der Steifigkeitsmatrix und des Lastvektors... fertig
Gleichungssystem lösen:
    Begin der Iteration. Nach dem Verfahren der konjugierten Gradienten:
    ...fertig, das Gleichungssystem wurde gelöst.
    Anzahl der Iterationen: 128
    Die Temperaturen in den Netzknoten sind berechnet.
E N D E :  F I N I T E  -  E L E M E N T E  -  B E R E C H N U N G
*****
***  K O N V E R G E N Z  -  T E S T  *****
***  Nach DIN10211:2008-04, A.2      *****
    Konvergenz - Struktur erzeugen... fertig
    Anzahl der Elemente____: 4172
    Anzahl der Knoten_____: 2205
S T A R T :  F I N I T E  -  E L E M E N T E  -  B E R E C H N U N G
Matrizen initialisieren...Anzahl der Knoten: 2205
Zusammenbau der Steifigkeitsmatrix und des Lastvektors... fertig
Gleichungssystem lösen:
    Begin der Iteration. Nach dem Verfahren der konjugierten Gradienten:
    ...fertig, das Gleichungssystem wurde gelöst.
    Anzahl der Iterationen: 305
    Die Temperaturen in den Netzknoten sind berechnet.
E N D E :  F I N I T E  -  E L E M E N T E  -  B E R E C H N U N G
Summe der Absolutwerte aller eindringenden Wärmeströme:
    aus der Basisberechnung      [W/m]: 30,125
    aus der Konvergenzberechnung [W/m]: 30,07
Konvergenz [%]: 0,2 <= 1
=====
Berechnung der Wärmeströme
Randbedingung      Typ      Wärmestrom      Länge      Temperatur      Rs(i,e)
                    q [W/m]         [m]
1      Neumann      0,000           0,531      --             --
6      Robin       -3,968          0,930      -5,000         0,040
8      Robin       -0,619          0,050      -5,000         0,040
7      Robin       -0,492          0,050      -5,000         0,040
10     Robin       -24,177         1,020      -5,000         0,040
9      Robin       -0,814          0,070      -5,000         0,040
2      Robin       23,800          0,945      20,000         0,100
4      Robin       2,273           0,169      20,000         0,100
5      Robin       1,824           0,372      20,000         0,100
3      Robin       2,173           0,733      20,000         0,100
Summe : -0,00018
Gesamtwärmestrom(positiv)          Q+ = 30,07017 [W/m]
Gesamtwärmestrom(vom Innenraum ausgehend) Q = 30,07017 [W/m]
```

Psi-Therm 2D

Datum: 7.1.2019

=====
Psi-Wert Berechnung:

=====

Tabelle der ungestörten U-Werte

Nummer	Beschreibung	Länge	U-Wert ungestört	Bezeichnung	Faktor
	Temperaturkorrekturfaktoren	[m]	[W/m2K]		
1	U1	1,000	0,121	F_e	1,000
2	U2	1,000	0,996	F_e	1,000

Berechnung des thermischen Leitwertes L2D für 2 Temperatur-Randbedingungen

Temperaturdifferenz (deltaT) : 25,0000 [K]

L2D = Q / deltaT = 1,20281 [W/mK]

=====
L2D = 1,203 [W/mK]

- (0,121 * 1,000 * 1,000) = -0,121 [W/mK]

- (0,996 * 1,000 * 1,000) = -0,996 [W/mK]

=====
Psi-Wert = 0,08563 [W/mK]

*** E N D E der BERECHNUNG ***
